

TENGEN  天正电气



浙江天正电气股份有限公司  
ZHEJIANG TIANZHENG ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD.

★安全告知

★注意事项




# 1 用途

!

## 2 型号定义和分类

### (1) 型号定义

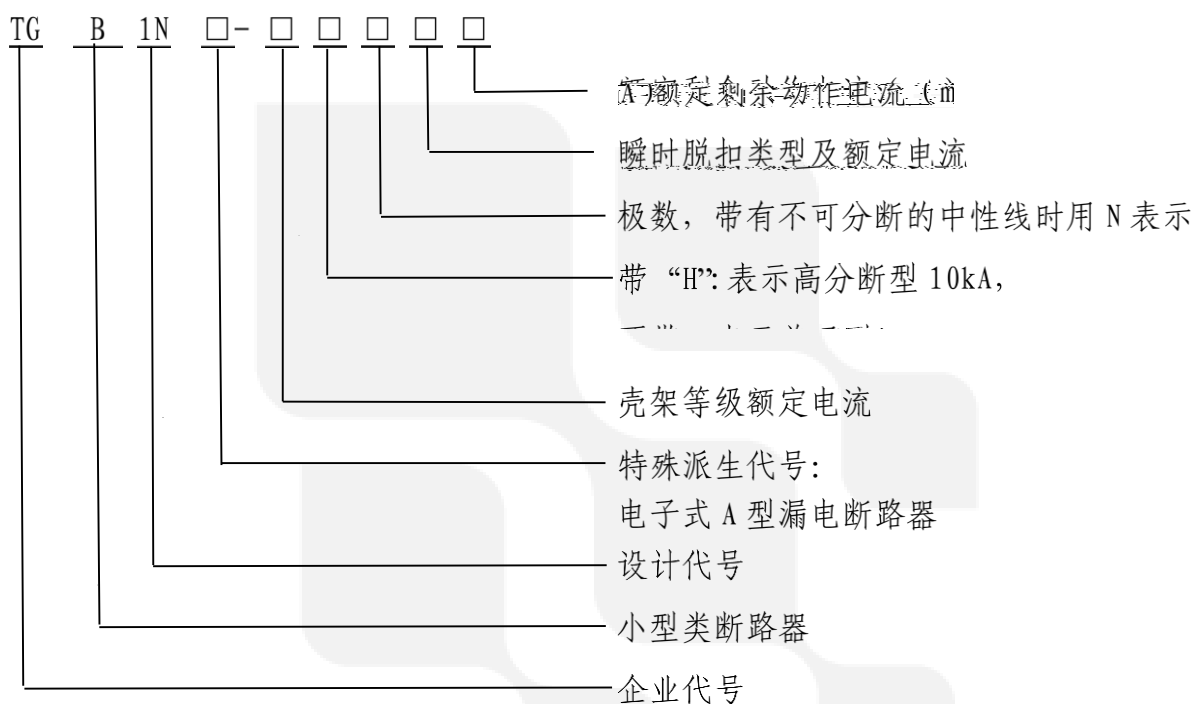

### 附件3 正常的工作、安装和贮存条件

!

!

表4-3 至基拔倉券

	!				

				>	

## 5 剩余电流动作断路器安装和使用

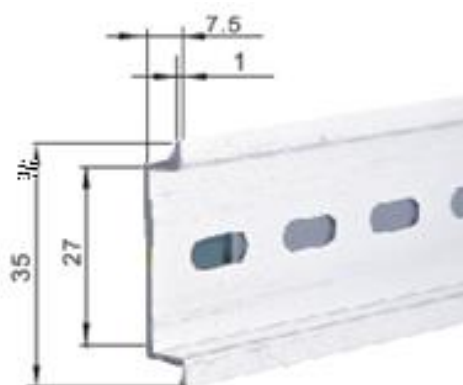


图1









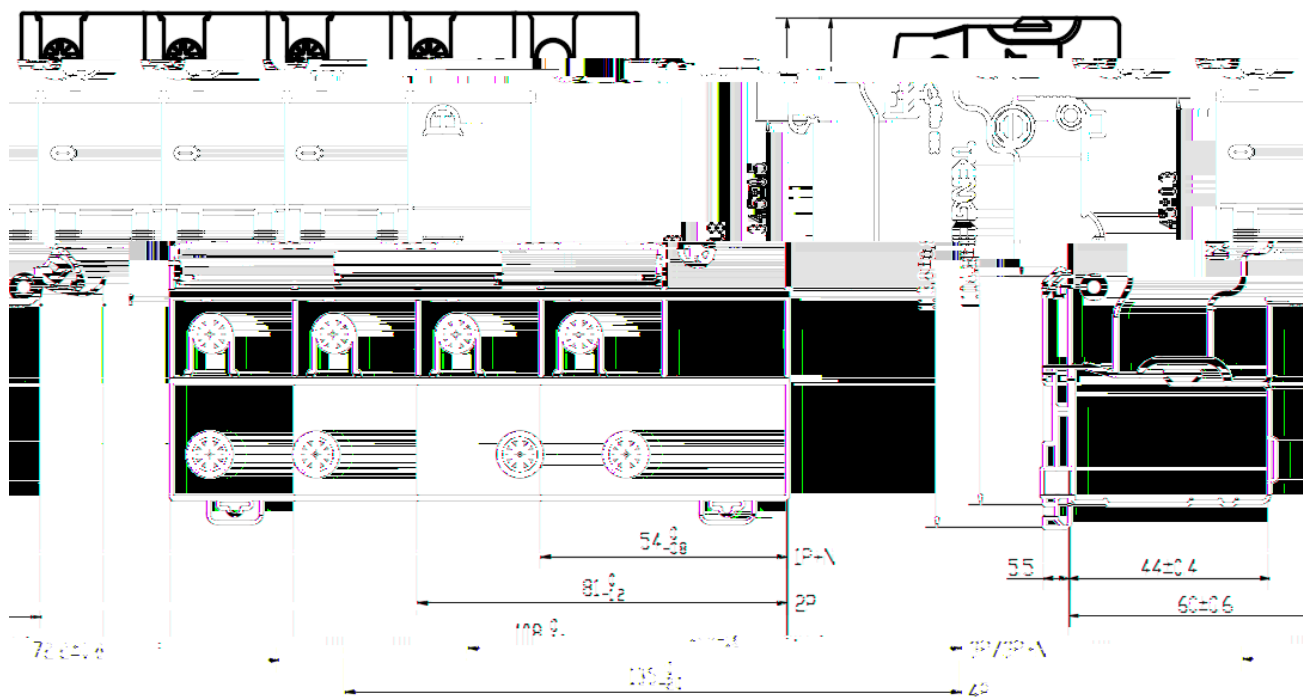


图2

”

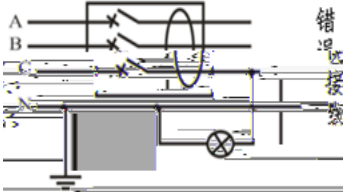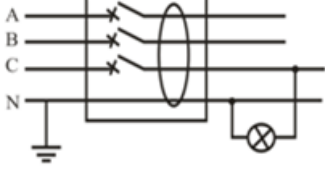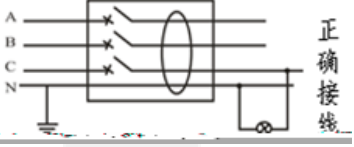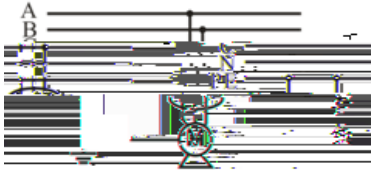


		 <p>错误接线</p>	 <p>正确接线</p>
		 <p>错误接线</p>	 <p>正确接线</p>
		 <p>错误接线</p>	 <p>正确接线</p>
		 <p>错误接线</p>	


## 7 订货须知

## 8 温馨提示





9 合格证

**TENGEN**  **天正电气**

## 产品合格证

名称: 剩余电流动作断路器

型号: TGB1NLA-125(H)

本产品执行GB/T 14048.2  
标准, 经检验合格, 准予出厂。

检验员: 检验

检验日期: 见产品或包装

**浙江天正电气股份有限公司**

**浙江天正电气股份有限公司**