




E




p46
~~step~~ • 0


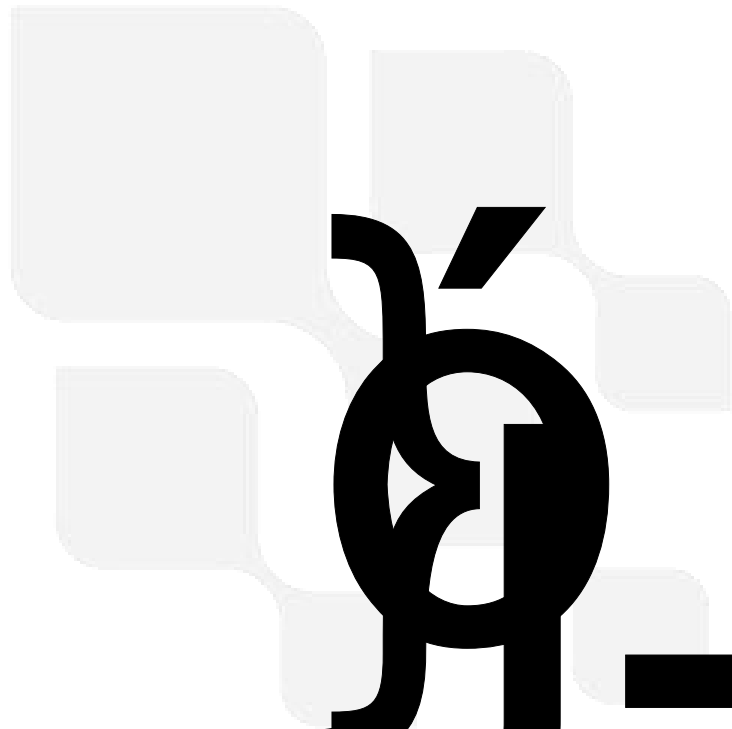



D122@LB*Q2
0





Large, bold, black stylized characters, possibly representing a logo or brand name, including a cross-like symbol and various geometric shapes.



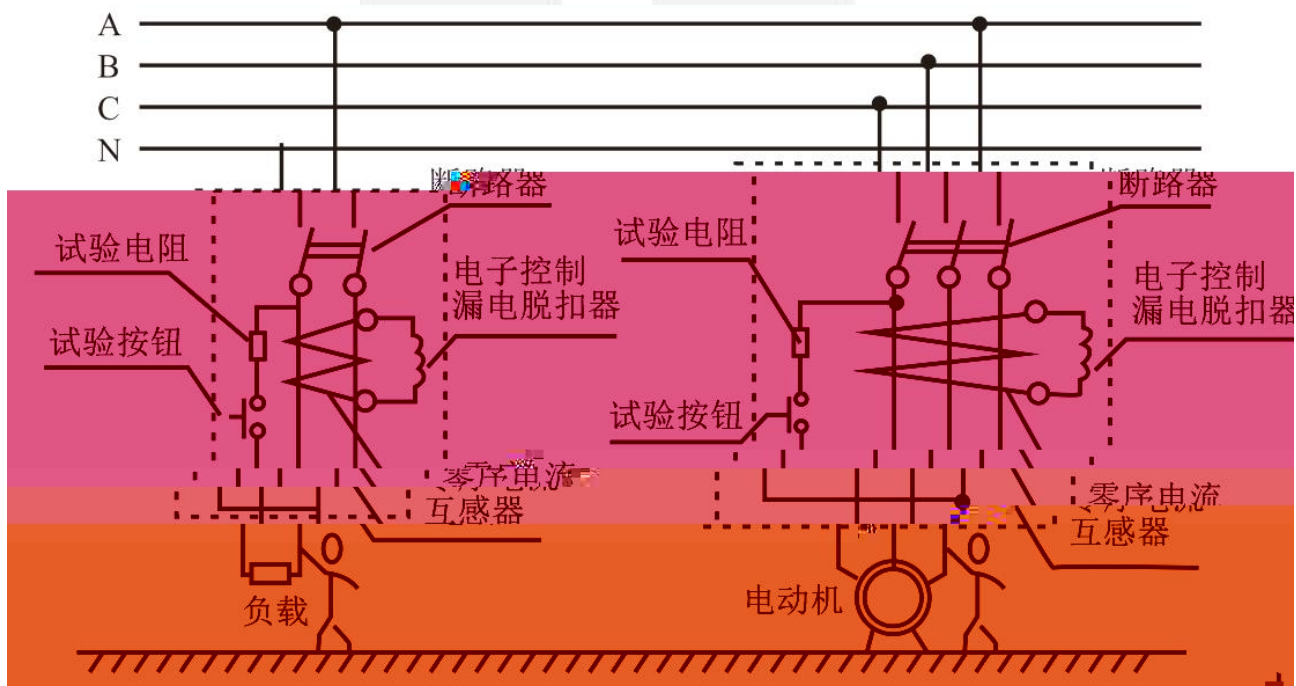

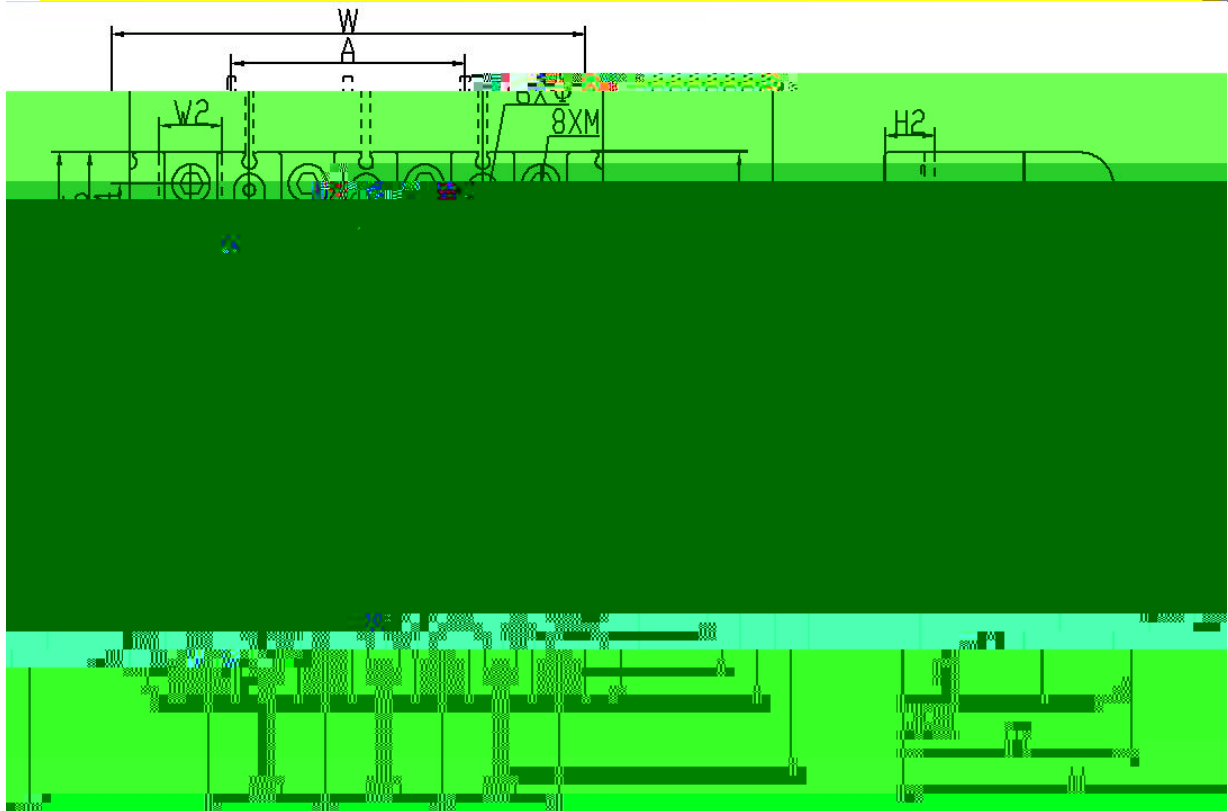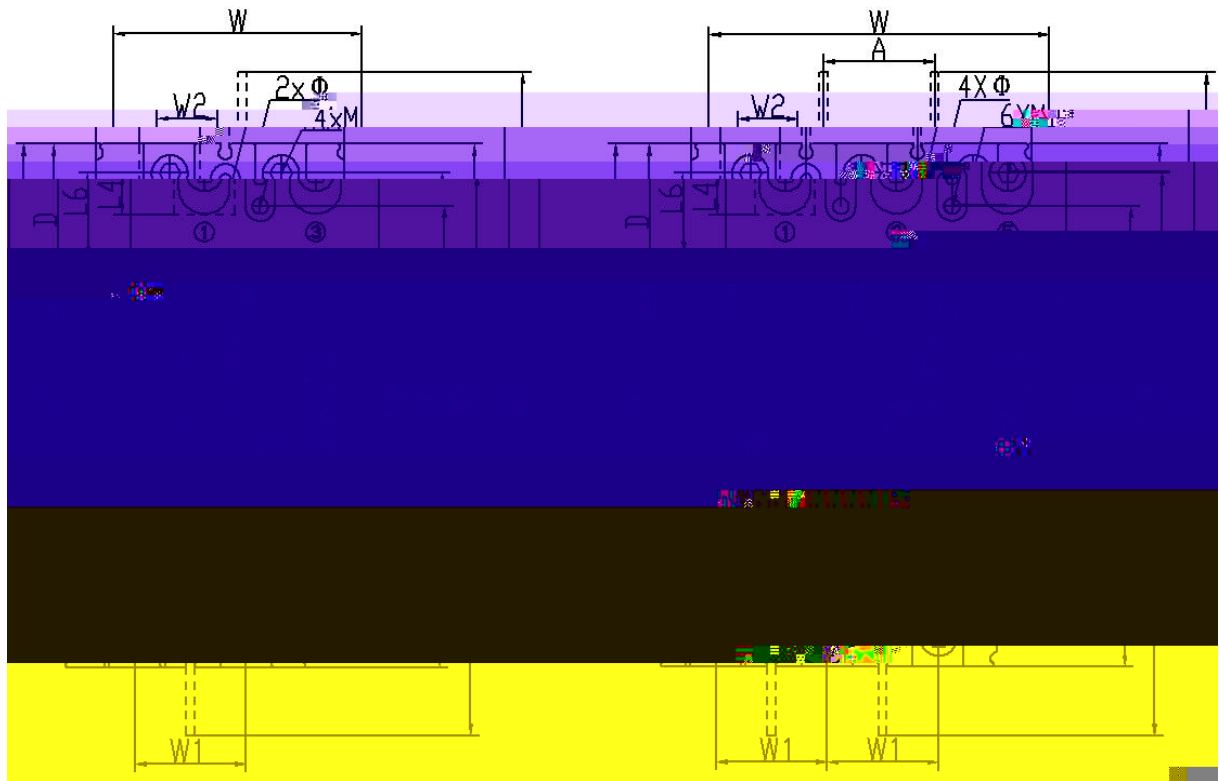

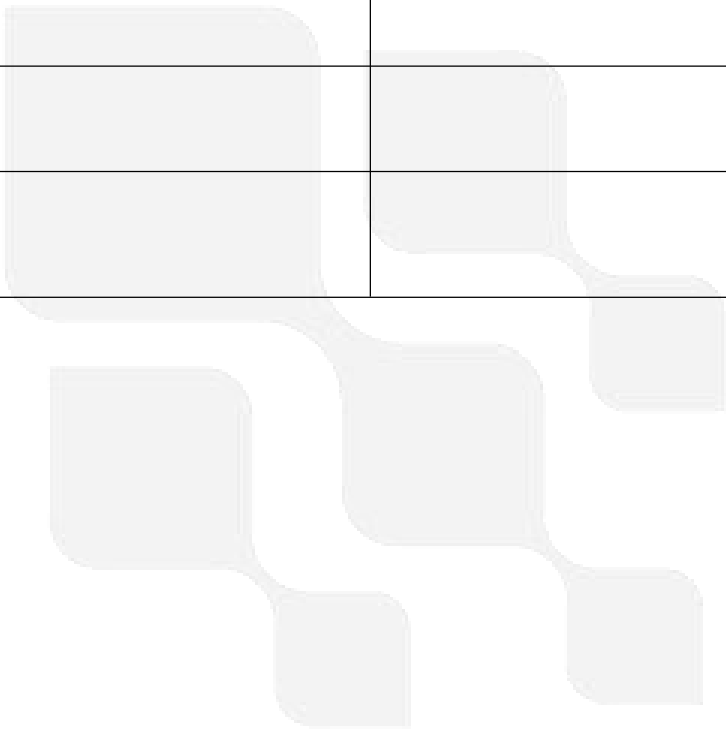

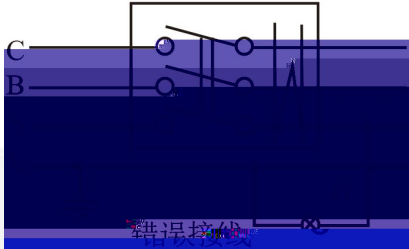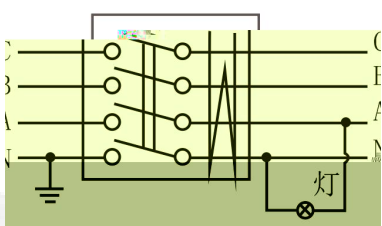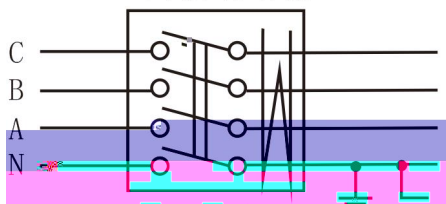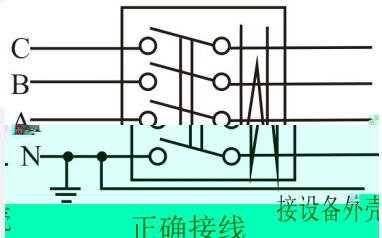		<p>三极断路器</p>  <p>错误接线</p>	<p>四极断路器</p>  <p>正确接线</p>
		<p>四极断路器</p>  <p>错误接线</p> <p>接设备外壳</p>	<p>四极断路器</p>  <p>正确接线</p> <p>接设备外壳</p>

TRENGEN 天正电气

产品合格证

名称: 具有剩余电流保护的断路器

型号: TGM1NL系列

本产品执行GB/T 14048.2
和IEC 60947-2标准, 经检验
合格, 准予出厂。

检验员: 检 02

检验日期: 见产品或包装

浙江天正电气股份有限公司

浙江天正电气股份有限公司